支撑端衬板BBD4360

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

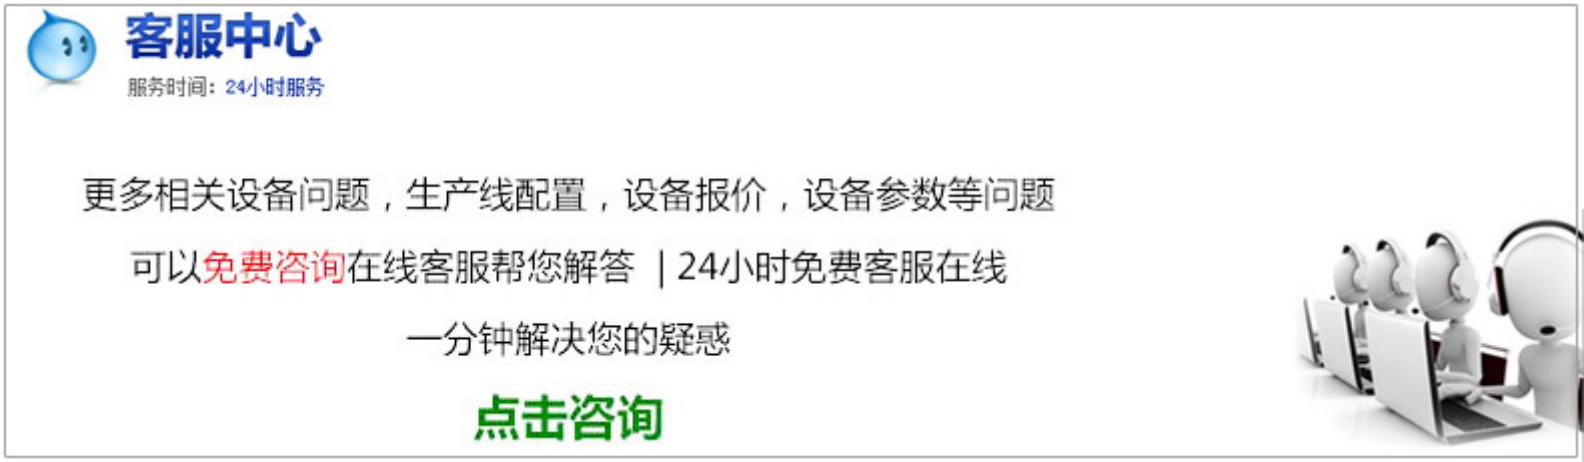

支撑端衬板BBD4360

年中电投东北公司年第二批技改项目阜新发电号炉球磨机衬板改造招标发布时间--547所属地区辽宁VMbG受招标人委托，对中电投东北公司年第二批技改项目进行公开招标。q-a$一项目基本情况a?招标人：中电投东北分公司rJ=P项目地点：辽宁Gl+ndJ项目资金来源：自筹VJNFZ二本次招标标段情况一览表FUq^序号招标编号标段名称主要指标招标文件费用（元）/os%SCSZ0WZ0800000阜新机三四抽快关阀改造快关阀用于供热抽汽管道上作快速关闭的全液压阀门。阀门采用三偏心金属硬密封蝶阀本体全液压快关调节装置液压控制系统电气控制系统等@Bcc`Wgs经过集成整合而成。现在拟将两级串联的输灰方式改为并联输灰方式，实现厂内一级输灰A$IhO系统从锅炉除尘器灰斗下直接输送到厂外三座灰库储存后再利用；同时也能实现向厂内的三座灰库切换输送。$?BC0292SZWZ800000阜新锅炉高空检修平台改造锅炉检修平台（吊篮）套?vZZB锅炉检修平台（吊篮）整体外观尺寸为000mmmm00mm。OqoT锅炉检修吊篮配备台提升机，台安全锁，根米钢丝绳（根工作绳，根安全绳）。

WrFJkCSZWZ800000阜新发电脱硫浆液循环泵出口管道加装截门改造脱硫浆液循环泵出口管道加装截门改造工程。短系列防腐对夹双法兰蝶阀，DNPN，台.00LdXDLC02912SZWZ800000阜新发电有限责任公司脱硫系统供浆及返回管道改造输送介质为石灰石-石膏浆液，设计温度为°C，设计公称压力为MPa。

支撑端衬板BBD4360

nKVeC020692SZ0WZ08000006阜新发电0号炉水冷壁喷涂改造投标人在投标前进行实地现场踏勘，投标前完成锅炉水冷壁喷涂部位的初步计算，在投标书中进行详细的方案介绍，在合同签订后立组织施工计划准备，确保工期在最低限度内满足机组备用要求)RF`范围：0号炉水冷壁蒸汽吹灰器（台）周围半径5米以及燃烧器处切角位置周围面积约3

FcBnC02612SZWZ80000阜新发电#炉对流过热器出口联箱至集汽联箱导汽管更换工程范围：#炉对流过热器出口联箱至集汽联箱导汽管（简称为导汽管）制造更换和安装。vxB;LCSZWZ00000阜新发电号炉球磨机衬板改造号锅炉球磨机型式30/60-III型。提供号机组各一套球磨机衬板设备及其所有附属设备和附件#weWC2612SZWZ8阜新发电公司235MW机组脱硫GGH换热元件改造按照GGH原始换热元件设计尺寸，采用新工艺，增加搪瓷换热元件表面搪瓷厚度，增强边缘波纹板强度后更换组GGH换热片，将两台炉原有的GGH换热元件全部拆除，替换安装新型换热元件，同时对密封原件进行更换。prw$C01SZWZ80000阜新发电筒仓皮带改造项目招标范围包括筒仓五段皮带，总长度米（米按照卷生产：卷米，卷00米）；1.米硫化机一台；皮带扒头机一台；套皮带硫化接头胶料；套冷粘接头用胶。YyhIC0069SZ0WZ080000朝阳燕山湖发电有限公司##磨煤机检修维护保养朝阳燕山湖发电有限公司##锅炉4台磨煤机本体减速机液压油站及管道润滑油站及管道石子煤箱进出口关断阀及执行机构风道煤粉管道及阀门汽水管道阀门检修维护用平台扶梯(含连通）等检修维护及保养。

(MPSHP-Ⅱ型中速磨煤机，设计出力t/h，机组满负荷时运备)000.00ikZln2C02092SZ0WZ0800002朝阳燕山湖发电有限公司号机组主辅机B级检修施工阳燕山湖发电有限公司号机组B级检修，包括汽轮机锅炉电气热控化学空冷除灰渣等设备及系统检修，具体见招标文件第四章。

?RljFGCSZWZ80000燕山湖发电公司号锅炉灰斗渣井耐火浇注料改造去除号锅炉原有残余浇注材料，对渣井灰斗整体重新浇注，工程量大约立方米左右。'eN,;　工程范围包括与氨区控制系统改造工程内容相关的DCS逻辑组态电缆及槽盒桥架敷设施工DCS设备安装调试等全部工程内容。lfU%`WCSZWZ80000抚顺热电DCS操作员站工程师站升级改造本工程拟对现有的号机组台DCS操作员站台工程师站，公用系统台工程师站进行升级改造。

jPy=/　将现有的号机组台DCS操作员站、台工程师站，公用系统台工程师站拆除，并替换为新型号工作站。mjis_　工程范围包括更新新型号工作站，并将原工作站内的工程软件移植到新型号工作站内，保持原工作站功能不变。

_v^JQ?三投标人资格要求gZJ投标人应具有独立订立合同的法人资格；mUDT具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO900认证证书或等同的质量管理体系认证；h((o近三年内，投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩；r;zCg.最近三年内没有发生骗取中标严重违约等不良行为；WI_sT没有处于被责

支撑端衬板BBD4360

令停业，财产被接管冻结及破产状态；a%joRA经营状况良好，连续两年以上盈利。pjV四发售招标文件事宜Ty^lH（一）发售时间和地点VGMPj#年月日-年月日（法定节假日除外），上午-10，下午0-网上在线发售，不接受来人现场购买。

一项目基本情况招标人：中电投东北分公司项目地点：辽宁项目资金来源：自筹二本次招标标段情况一览表序号招标编号标段名称主要指标招标文件费用（元）C0692SZ0WZ0800000阜新机三四抽快关阀改造快关阀用于供热抽汽管道上作快速关闭的全液压阀门。现在拟将两级串联的输灰方式改为并联输灰方式，实现厂内一级输灰系统从锅炉除尘器灰斗下直接输送到厂外三座灰库储存后再利用；同时也能实现向厂内的三座灰库切换输送。

短系列防腐对夹双法兰蝶阀，DNPN，台.005C02912SZWZ8000005阜新发电有限责任公司脱硫系统供浆及返回管道改造输送介质为石灰石-石膏浆液，设计温度为°C，设计公称压力为MPa。CSZWZ8000006阜新发电号炉水冷壁喷涂改造投标人在投标前进行实地现场踏勘，投标前完成锅炉水冷壁喷涂部位的初步计算，在投标书中进行详细的方案介绍，在合同签订后立组织施工计划准备，确保工期在最低限度内满足机组备用要求范围：号炉水冷壁蒸汽吹灰器（台）周围半径15米以及燃烧器处切角位置周围面积约3　　SZWZ8000007阜新发电#炉对流过热器出口联箱至集汽联箱导汽管更换工程范围：#炉对流过热器出口联箱至集汽联箱导汽管（简称为导汽管）制造更换和安装。CSZWZ8000008阜新发电号炉球磨机衬板改造号锅炉球磨机型式/-Ⅲ型。

提供号机组各一套球磨机衬板设备及其所有附属设备和附件C026912SZWZ8000009阜新发电公司MW机组脱硫GGH换热元件改造按照GGH原始换热元件设计尺寸，采用新工艺，增加搪瓷换热元件表面搪瓷厚度，增强边缘波纹板强度后更换组GGH换热片，将两台炉原有的GGH换热元件全部拆除，替换安装新型换热元件，同时对密封原件进行更换。CSZWZ80000阜新发电筒仓皮带改造项目招标范围包括筒仓五段皮带，总长度米（米按照卷生产：卷米，卷00米）；1.米硫化机一台；皮带扒头机一台；套皮带硫化接头胶料；套冷粘接头用胶。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/E6vpZhiChenglfeXT.html